ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8020-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

РАЗРАБОТАН

Всесоюзным Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным институтом по изысканиям и проектированию наружных водопроводов, канализации и гидротехнических сооружений (Союзводоканалпроект) Госстроя СССР
Государственным проектным институтом по водоснабжению, канализации и гидротехническим сооружениям (харьковский Водоканалпроект) Госстроя СССР
Министерством промышленности строительных материалов СССР
Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Торчинский; А. Ф. Власенко; С. А. Коган, канд. техн. наук; **И. Т. Годес,** канд. техн. наук; **И. Г. Иванов; М. Л. Зайченко; Т. В. Кириллова; Н. Б. Соломонидина**

ВНЕСЕН Союзводоканалпроектом Госстроя СССР

Директор **Ю. Н. Андрианов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 июня 1980 г. № 95

УДК 691.328:628.253:006.354 Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Технические условия

Reinforced concrete units for manholes, water and sewerage nets. Specifications

ГОСТ 8020—80

Взамен ГОСТ 8020—68

ОКП 58 5521

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 июня 1980 г. № 95 срок введения установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные изделия, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначаемые для устройства смотровых круглых колодцев водопроводных и канализационных сетей.

Стандарт не распространяется на цельноформованные рабочие камеры смотровых колодцев.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

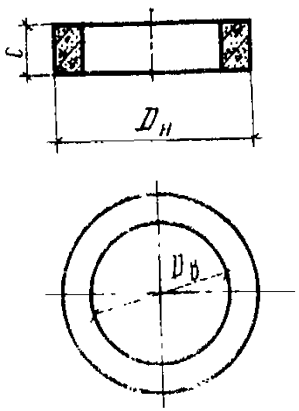
1.1. Изделия для смотровых колодцев подразделяют на четыре типа:

КЦО — кольцо опорное, плита опорная, дорожная плита;

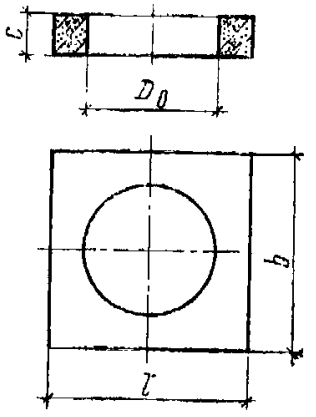
Таблица 1

Номенклатура изделий

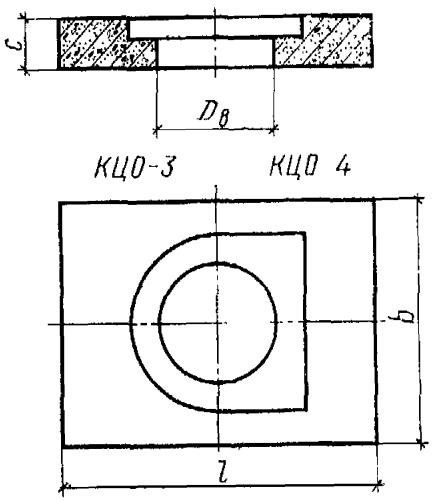
Размеры в мм

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Кольцо опорное 	КЦО-1	580	840	—	70	—	—	—	50

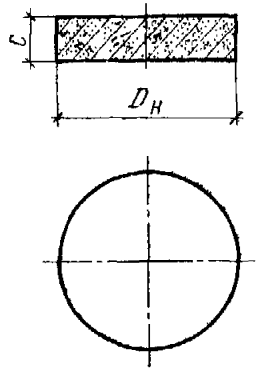
Продолжение табл. 1

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Плита опорная 	КЦО-2	1000	—	—	150	—	1700	1700	800

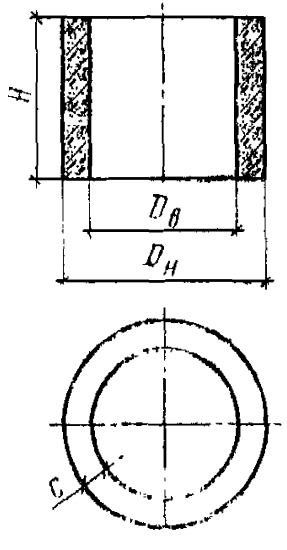
Продолжение табл. 1

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Дорожная плита  	КЦО-3	580	—	—	220	—	2500	1750	2120
	КЦО-4	1000	—	—	220	—	2800	2000	2480

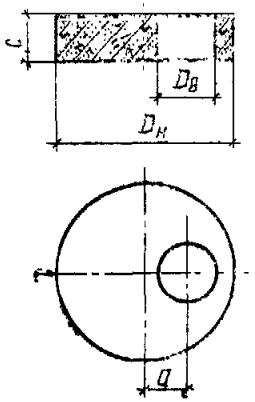
Продолжение табл. 1

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Плита днища 	КЦД-10	—	1500	—	100	—	—	—	440
	КЦД-15	—	2000	—	120	—	—	—	940
	КЦД-20	—	2500	—	120	—	—	—	1470

Продолжение табл. 1

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Кольцо стеновое 	КЦ-7-3	700	840	290	70	—	—	—	130
	КЦ-7-9	700	840	890	70	—	—	—	380
	КЦ-10-3	1000	1160	290	80	—	—	—	200
	КЦ-10-6	1000	1160	590	80	—	—	—	400
	КЦ-10-9	1000	1160	890	80	—	—	—	600
	КЦ-15-6	1500	1680	590	90	—	—	—	660
	КЦ-15-9	1500	1680	890	90	—	—	—	1000
	КЦ-20-6	2000	2200	590	100	—	—	—	980
	КЦ-20-9	2000	2200	890	100	—	—	—	1470
	КЦ-20-12	2000	2200	1190	100	—	—	—	1960

Продолжение табл. 1

Наименование и форма изделия	Марка изделия	Внутренний диаметр колец и лазов $D_в$	Наружный диаметр $D_н$	Высота стеновых колец H	Толщина изделия c	Расстояние между осями плиты перекрытия и лаза a	Длина изделия l	Ширина изделия b	Масса изделия, кг
Плита перекрытия 	КЦП1-10	700	1160	—	150	150	—	—	250
	КЦП1-12,5	700	1410	—	150	275	—	—	450
	КЦП1-15	700	1680	—	150	400	—	—	680
	КЦП2-15	700	1680	—	150	200	—	—	680
	КЦП3-15	1000	1680	—	150	240	—	—	530
	КЦП1-20	700	2200	—	150	650	—	—	1280
	КЦП2-20	700	2200	—	150	200	—	—	1280
	КЦП3-20	1000	2200	—	150	500	—	—	1130

1.2. Изделия для смотровых колодцев обозначают марками, состоящими из букв и цифр.

Буквы обозначают тип изделия. Цифры обозначают:

а) для кольца опорного, плиты опорной, дорожной плиты — порядковый номер типоразмера изделия;

б) для плиты днища — внутренний диаметр кольца в дециметрах;

в) для кольца стенового:

первая цифра — внутренний диаметр кольца в дециметрах;

вторая — высоту кольца в дециметрах (округленно);

г) для плиты перекрытия:

первая цифра — порядковый номер типоразмера изделия;

вторая цифра — внутренний диаметр кольца в дециметрах.

Пример условного обозначения кольца стенового внутренним диаметром 10 дм и высотой 3 дм:

КЦ-10-3 ГОСТ 8020—80

Если в изделиях имеются закладные детали, а в стеновых кольцах — отверстия и вырезы для пропуска водопроводных и канализационных труб, то к обозначению марки изделия добавляется буква, например:

КЦ-10-9а ГОСТ 8020—80

Размеры закладных деталей, расположение отверстий или вырезов указывают в рабочих чертежах.

1.3. Отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать в мм:

по внутреннему диаметру стеновых колец и по наружному диаметру плит перекрытий и днищ:

до 1500 ... ±8

св. 1500 ... ±10

по внутреннему диаметру опорных колец ... ±5

по высоте колец:

стеновых ... ±8

опорных ... ±5

по толщине стеновых и опорных колец, плит перекрытий и днищ ... ±5

по диаметру лазов и отверстий для трубопроводов ... ±5

1.4. Отклонения положения отверстий и вырезов от проектного не должны превышать 5 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Изделия для смотровых колодцев должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам серии 3.900—3, вып. 7, части 1 и 2.

2.2. Бетон

Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны удовлетворять требованиям следующих стандартов:

цемент — ГОСТ 10178—76;

заполнители для бетона — ГОСТ 17539—72.

Изделия должны изготавливаться из тяжелого бетона марки М200.

Морозостойкость и водонепроницаемость бетона должны устанавливаться в зависимости от режима эксплуатации изделий и климатических условий района строительства согласно главе СНиП II-31-74. При этом марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже Мрз 50, а марка бетона по водонепроницаемости — не ниже В-4.

Марки бетона по прочности на сжатие, по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать указанным в заказах на изготовление изделий.

Отпускная прочность бетона в процентах от его проектной марки по прочности на сжатие должна быть не менее:

70 — в стеновых кольцах;

100 — в плитах и опорных кольцах.

2.3. Арматура

Для армирования изделий следует применять арматурные стали следующих видов и классов:

горячекатаную арматурную сталь круглую гладкого профиля класса А-I по ГОСТ 5781—75;

горячекатаную арматурную сталь круглую периодического профиля классов А-II и А-III по ГОСТ 5781—75, или А-III по ГОСТ 5.1459—72;

холоднокатаную обыкновенную стальную арматурную проволоку гладкого профиля класса В-I по ГОСТ 6727—53.

2.4. Арматурные изделия и закладные детали

Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922—75.

Ходовые скобы должны изготавливаться из арматурной стали диаметром 16 мм периодического профиля класса А-II по ГОСТ 5781—75.

Монтажные петли должны изготавливаться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 или из арматурной стали периодического профиля класса Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781—75.

Сталь марки ВСт3пс2 не допускается применять для изготовления монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре ниже минус 40° С.

2.5. Непрямолинейность профиля продольного сечения стеновых колец, измеряемая по образующей цилиндра, не должна превышать 5 мм на всю высоту кольца.

2.6. Непрямолинейность профиля верхних и нижних поверх-

ностей плит перекрытий и нижних поверхностей плит днищ, из* меряемая по диаметру плиты, не должна превышать 5 мм.

2.7. Отклонения толщины защитного слоя бетона от проектной не должны превышать ±5 мм.

2.8. Отклонения фактической массы изделий от массы, указанной в табл. 1, не должны превышать ±7 %.

2.9. Внешний вид изделий должен удовлетворять следующим требованиям.

На поверхностях изделий не допускаются;

раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 5 мм, местные наплывы и впадины высотой и глубиной более 5 мм;

околы бетона глубиной более 8 мм и общей длиной более 200 мм на одно изделие.

Трещины в бетоне изделий, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм, не допускаются.

2.10. Открытые поверхности стальных закладных детало ирыSансре

3.4. Предприятие-изготовитель обязано проводить периодические испытания бетона изделий по морозостойкости и водонепроницаемости:

по морозостойкости — один раз в полгода;

по водонепроницаемости — один раз в квартал.

Морозостойкость и водонепроницаемость проверяют также при освоении производства изделий и изменении состава бетона и вида материалов, применяемых для его приготовления.

3.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества изделий, применяя при этом правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Прочность бетона на сжатие определяют по ГОСТ 10180—78.

Допускается определение фактической прочности бетона ультразвуковым методом по ГОСТ 17624—78 или другими методами, предусмотренными действующими стандартами на методы испытаний бетона.

4.2. Контроль и оценку проектной марки и отпускной прочности бетона на сжатие следует производить по ГОСТ 18105—72 или по ГОСТ 21217—75 с учетом однородности прочности бетона.

4.3. Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060—76.

4.4. Водонепроницаемость бетона оценивают по величине коэффициента фильтрации, определяемого по ГОСТ 19426—74.

При отсутствии необходимого оборудования допускается определять марку бетона по водонепроницаемости в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.5—78.

Величины коэффициента фильтрации $K_ф$, соответствующие маркам бетона по водонепроницаемости, следует принимать по главе СНиП II-21-75.

4.5. Испытания сварных арматурных изделий и оценку их качества следует проводить по ГОСТ 10922—75.

4.6. Методы испытаний и оценки прочности изделий должны соответствовать ГОСТ 8829—77.

4.7. Размеры, непрямолинейность и массу изделий, положение монтажных петель, толщину защитного слоя бетона, внешний вид изделий проверяют по ГОСТ 13015—75.

4.8. Результаты приемочного контроля и испытаний должны быть записаны в журналах ОТК или заводской лаборатории.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На наружной боковой поверхности колец и плит, поставляемых потребителю, должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампов следующие маркировочные знаки:

товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

марка изделия;

дата изготовления изделия;

штамп ОТК;

масса изделия в кг (при массе более 500 кг).

5.2 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ-

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Схема складирования плит перекрытия и днищ колодцев

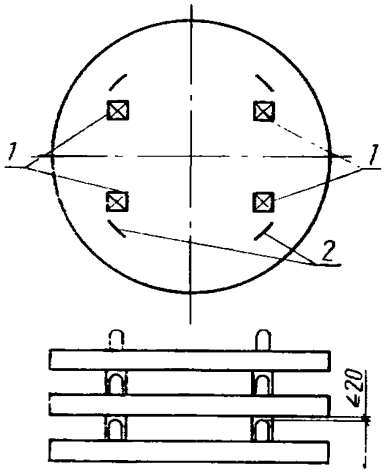
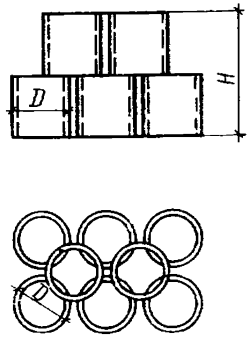


Схема складирования стеновых колец колодцев



1 — деревянные прокладки (подкладки); *2* — монтажные петли.

Примечания:

1. Толщина прокладок (подкладок) должна быть не менее:
для плит перекрытий ... 90 мм
для плит днищ ... 140 мм

2. При хранении изделий в штабелях высота штабеля *H* назначается из условий техники безопасности в соответствии с требованиями главы СНиП III-А.11-70.

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в наб. 26.11.80 Подп. к печ. 04.02.81 1 п.л. 0,72 уч.-изд.л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3464